


Uwaga: szafka realizowana w ramach budowy ulicy Spokojnej !

**"SO-II"**  
Pi= 68x150W+4x250W/ Ps=12,6kW  
- "SO-II" w pasie drogowym proj. ul. Spokojnej,  
dostawiona do szafki "ZK-TL", w wolnostojącej obudowie izolacyjnej IP54  
( -> rys. E3 )

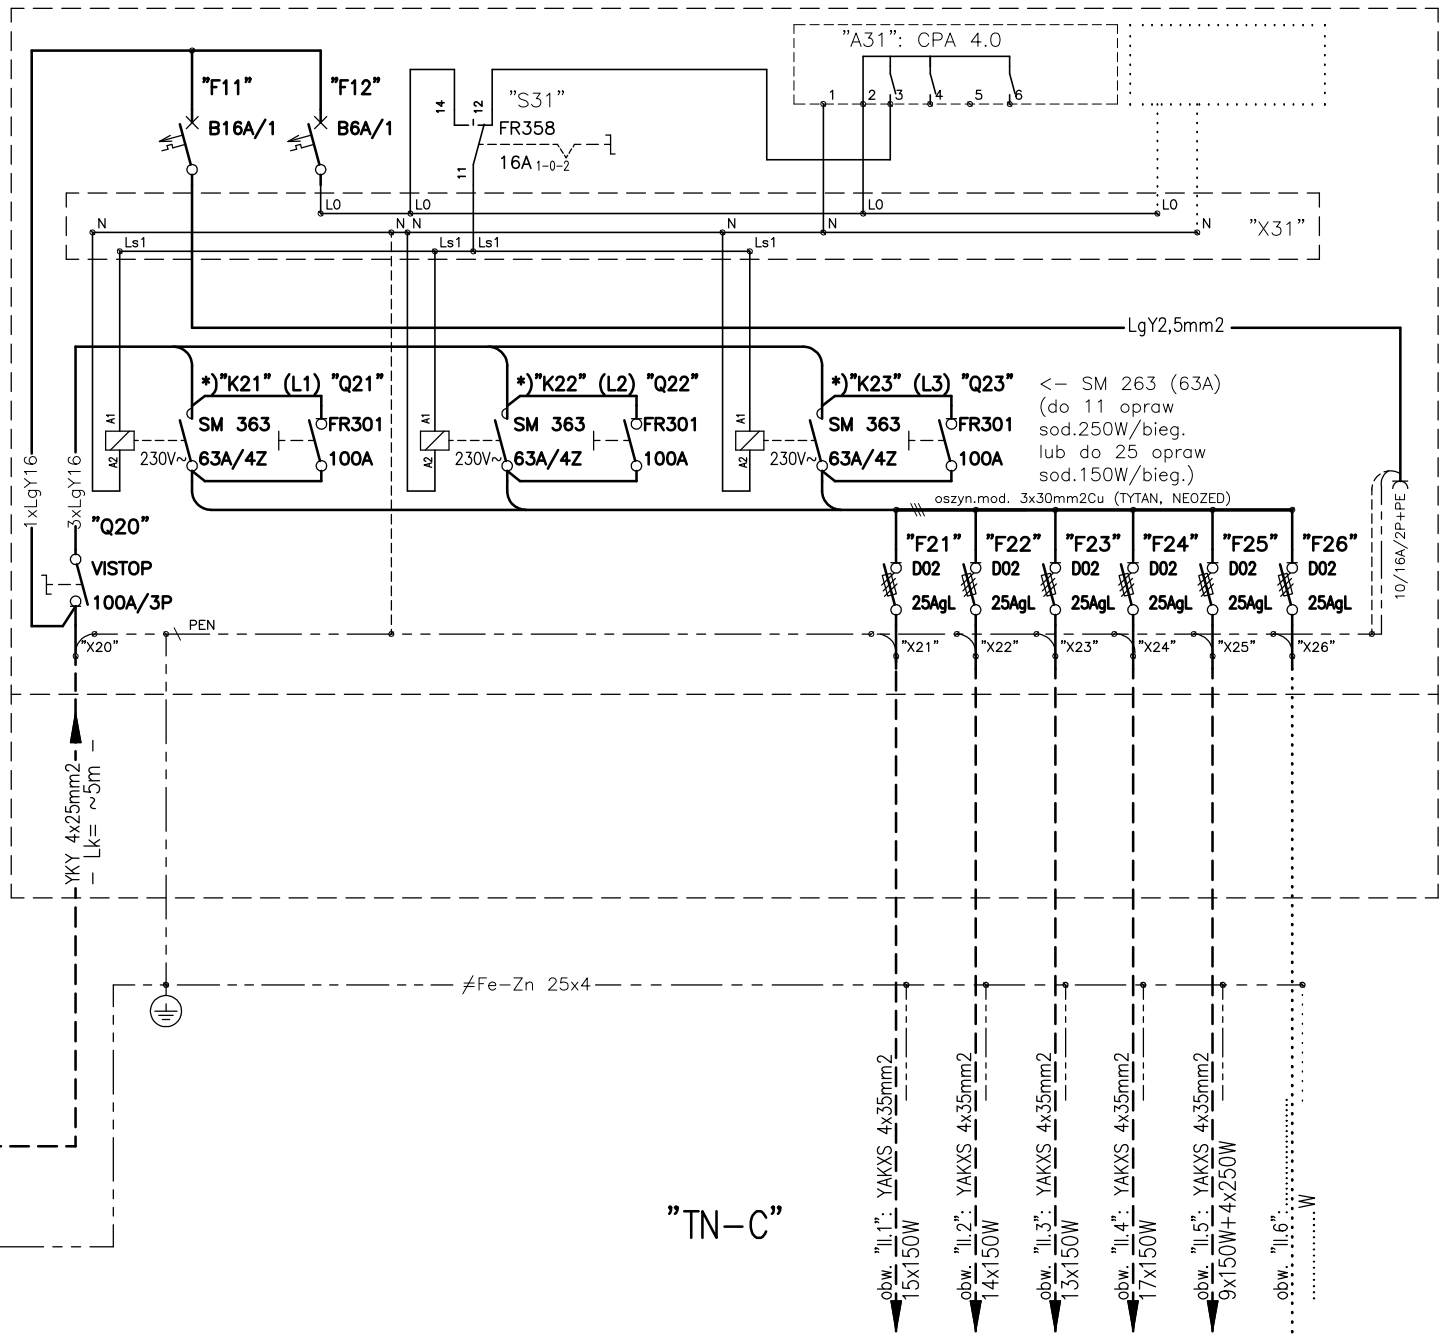

"TN-C"

"TN-C"